


09 PRTTR報告

2015年度の「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を該当する5事業場がそれぞれ県知事に提出しました。全社の総排出量は2.5トン（概

数）（対2014年度比38%減）、総移動量は168トン（概数）（対2014年度比56%減）、でした。

1. 排出量（大気、公共用水域等への排出）

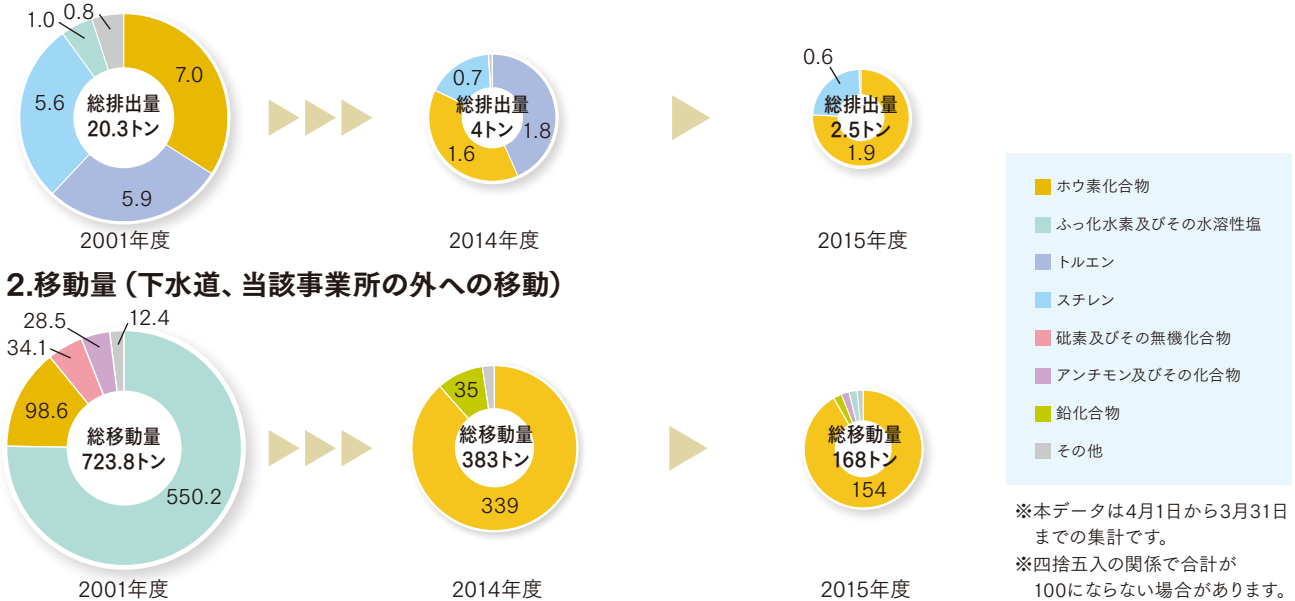

2. 移動量（下水道、当該事業所の外への移動）



10 環境コミュニケーション

PCBの適正保管・処分

PCB機器の廃棄はPCB特別措置法で平成39年までに適切に処分をしなければなりません。当社も法に従い各事業場で厳重に保管を続けながら、順次認定を受けた施設に運搬し、適正な処理を進めています。



アスベスト

現在、当社ではアスベストの取り扱い作業はありませんが、建屋へのアスベストの吹付けと非飛散性のスレートが存在しています。アスベスト吹付け箇所は除去、封じ込め、囲い込みの対応を行っています。また、2005年以降、年に1度、アスベストの環境測定を行っていますが、環境基準を超えたことはなく、アスベストの飛散がないことを確認しています。

苦情

2015年に当社が受けた苦情はありませんでした。この状況に満足することなく、今後も苦情を受けることのないように努めていきます。